

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)

(наименование энергоснабжающей организации)

г. Красноярск, ул. Менжинского, дом 16а

(наименование теплового пункта и его адрес)

Находится на техобслуживании ООО УК «Капитал-Сервис»

(балансе, техобслуживании)

Тип теплового пункта: **встроенный в здание**

1. Общие данные:

Год ввода в эксплуатацию **1985 г.**

Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения: **АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)**

Питание от камеры **ТК 640604**

Диаметр теплового ввода **80 мм.**

Расчетный напор на вводе теплоснабжения **75 м. рт. ст**

Схема подключения горячего водоснабжения **открытая**

Схема подключения отопления: **зависимая, 2-трубная**

Температурный график: **130/70**

Количество элеваторных узлов: **8 шт.**

1. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход	
	теплоты (Гкал/ч)	воды (т/ч)
отопление	1,363839	
горячее водоснабжение	0,304700	
вентиляция	-	
технологические нужды		
Всего:	1,668539	


2. Средства измерений

№ п/п	Приборы контроля и учета							
	теплосчетчики (расходомеры)				термометры		манометры	
	место установки	тип	диаметр (мм)	количество (шт.)	тип	количество (шт.)	тип	количество (шт.)
1								
2								

3. Характеристика теплопотребляющих систем

здание (корпус), его адрес		Менжинского, дом 16а			
Кубатура здания (м³)		61556			
высота (этажность) здания (м)		9 эт. / 27 м.			
отопление	присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)	зависимое, элеваторное			
	тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний)	2-трубная, розлив нижний,			
	сопротивление системы (м)				
	тип нагревательных приборов	конвектор/смешанный			
	емкость системы (м³)				
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)	1,363839			
вентиляция	число приточных установок	нет			
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)	нет			
ГВС	схема присоединения (параллельная, 2-ступен- чатая, последовательная, открытый водоразбор)	открытый водоразбор			
	расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)	0,304700			
	суммарная нагрузка систем здания, здания (Гкал/ч)				
	температурный график	70/50 гр.			

Рис. 1. Схема элеваторных узлов №1-8

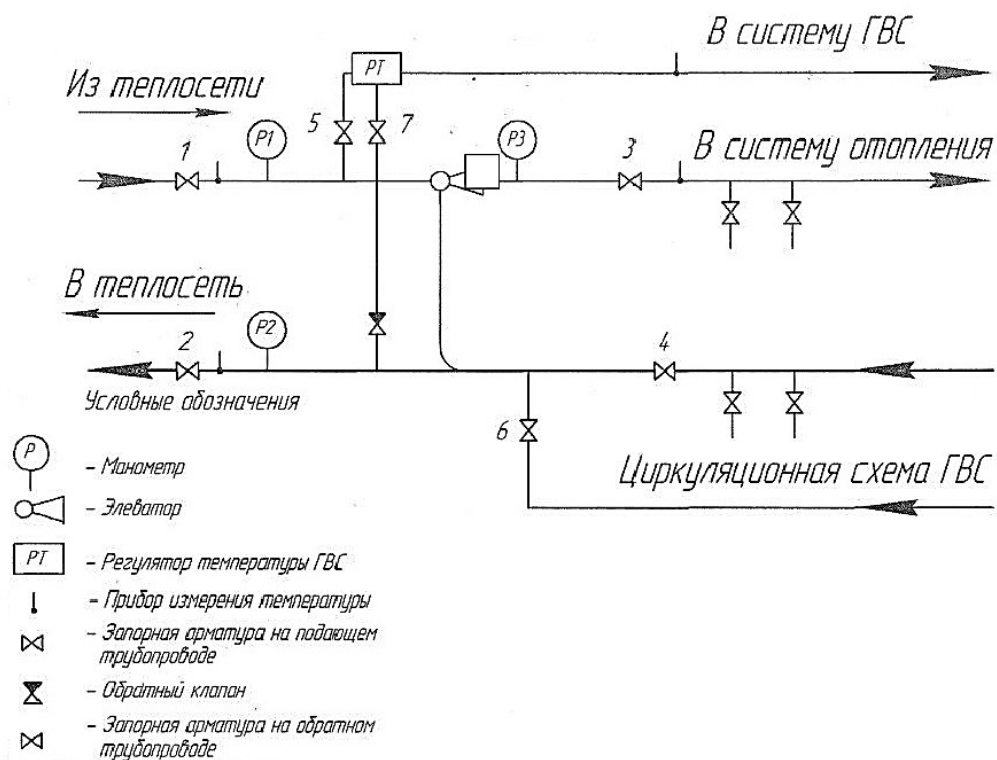

1. Элеваторный узел №1. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 7.20 мм.
2. Элеваторный узел №2. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 6,60 мм.
3. Элеваторный узел №3. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 7.30 мм.
4. Элеваторный узел №4. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 7.10 мм.
5. Элеваторный узел №5. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 7.20 мм.
6. Элеваторный узел №6. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 7.20 мм.
7. Элеваторный узел №7. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 7.20 мм.
8. Элеваторный узел №8. Тип дросселя – сопло. Диаметр дросселя 7.20 мм.

Дата составления паспорта: "20" августа 2026 г.

Паспорт составил:

Янцен Татьяна Игоревна, генеральный директор ООО УК «Капитал-Сервис»